

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**



### **Urządzenie filtrowentylacyjne SMOG Filter-400**

## SPIS TREŚCI

---

1.	Uwagi wstępne .....	3
2.	Przeznaczenie .....	4
3.	Zastrzeżenia producenta .....	4
4.	Dane techniczne .....	4
5.	Budowa i działanie .....	6
6.	Montaż i uruchomienie .....	7
7.	Użytkowanie .....	9
8.	Zakłócenia w pracy, przyczyny, środki zaradcze .....	10
9.	Konserwacja i kontrola.....	10
10.	Instrukcja BHP .....	10
11.	Transport i przechowywanie .....	11
12.	Warunki gwarancji .....	11
13.	Zdolność adsorpcyjna węgla dla różnych par i gazów .....	12
14.	Deklaracja zgodności .....	15

## 1. UWAGI WSTĘPNE

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla nabywcy i przyszłego użytkownika urządzenia filtrowentylacyjnego typu **SMOG Filter-400**. Jej celem jest dostarczenie użytkownikowi wskazówek odnośnie zastosowania, montażu, uruchamiania i eksploatacji w/w wyrobów. **Przed przystąpieniem do montażu urządzenia na stanowisku pracy i jego uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.**

Ze względu na stałe udoskonalanie naszych wyrobów zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych podwyższających walory użytkowe i bezpieczeństwo urządzenia.

Konstrukcja urządzenia filtrowentylacyjnego **SMOG Filter-400** odpowiada wymaganiom aktualnego poziomu techniki oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia zawartych w:

**Dyrektywa 2006/42/WE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) /Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.06.2006, str. 24/.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

**Dyrektywa 2014/35/UE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia /Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29 marca 2014 r./.

**Dyrektywa 2009/125/WE (ErP)** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. U. L 285 z dn. 31.10.2009).

**Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011** z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (DZ. U. L nr 90 z dn. 06.04.2011).

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

<b>PN-EN ISO-12100:2012</b>	Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania-Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
<b>PN-EN 60204-1:2010</b>	Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne
<b>PN-EN ISO 13857:2010</b>	Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
<b>PN-EN 60529:2003</b>	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
<b>PN-EN 61439:2011</b>	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne

## 2. PRZEZNACZENIE

Pochłaniacze **SMOG Filter** są przeznaczone do oczyszczania powietrza z par, gazów oraz pyłów w laboratoriach chemicznych, biologicznych, analitycznych, a także podczas szlifowania lub laserowego cięcia gumy, sklejki akrylu, pleksi oraz innych tworzyw sztucznych.

Szczególnie są przydatne w tych procesach, w których wydziela się dokuczliwy zapach, np. przy klejeniu lub używaniu różnego typu aerozoli.

Pochłaniacze **SMOG Filter** skutecznie absorbują również dym tytoniowy oraz zanieczyszczenia zawarte w smogu, który dostał się z zewnątrz do pomieszczenia.

Urządzenie nie może być stosowane w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

## 3. ZASTRZEŻENIA PRODUCENTA

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.
2. Niedopuszczalne jest instalowanie na urządzeniu dodatkowych elementów niewchodzących w jego skład lub wyposażenie.
3. Niedopuszczalne są samowolne przeróbki i modyfikacje urządzenia.
4. Należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi elementy elastyczne i rury przewodu ssawnego.
5. Obsługę urządzenia oraz wszelkie naprawy powinna wykonywać osoba do tego upoważniona.
6. Urządzenie nie może być stosowane do przetłaczania powietrza zawierającego zanieczyszczenia żrące, które mogą uszkodzić filtry oraz pyłów stwarzających zagrożenie wybuchowe.
7. **W czasie eksploatacji urządzenia należy zapobiec przedostawaniu się do wnętrza komory filtracyjnej źródeł zapłonu np. niedopałków.**


## 4. DANE TECHNICZNE

Tab. 1


Typ	Wydatek maksymalny [m <sup>3</sup> /h]	Podciśnienie maksymalne [Pa]	Moc silnika [kW]	Napięcie zasilane [V / Hz]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]*	Masa [kg]
SMOG Filter-400	400	940	0,25	230 / 50	57	136

\* Pomiar ciśnienia wykonano w odległości 1 m od urządzenia.

**Charakterystyka przepływowa**

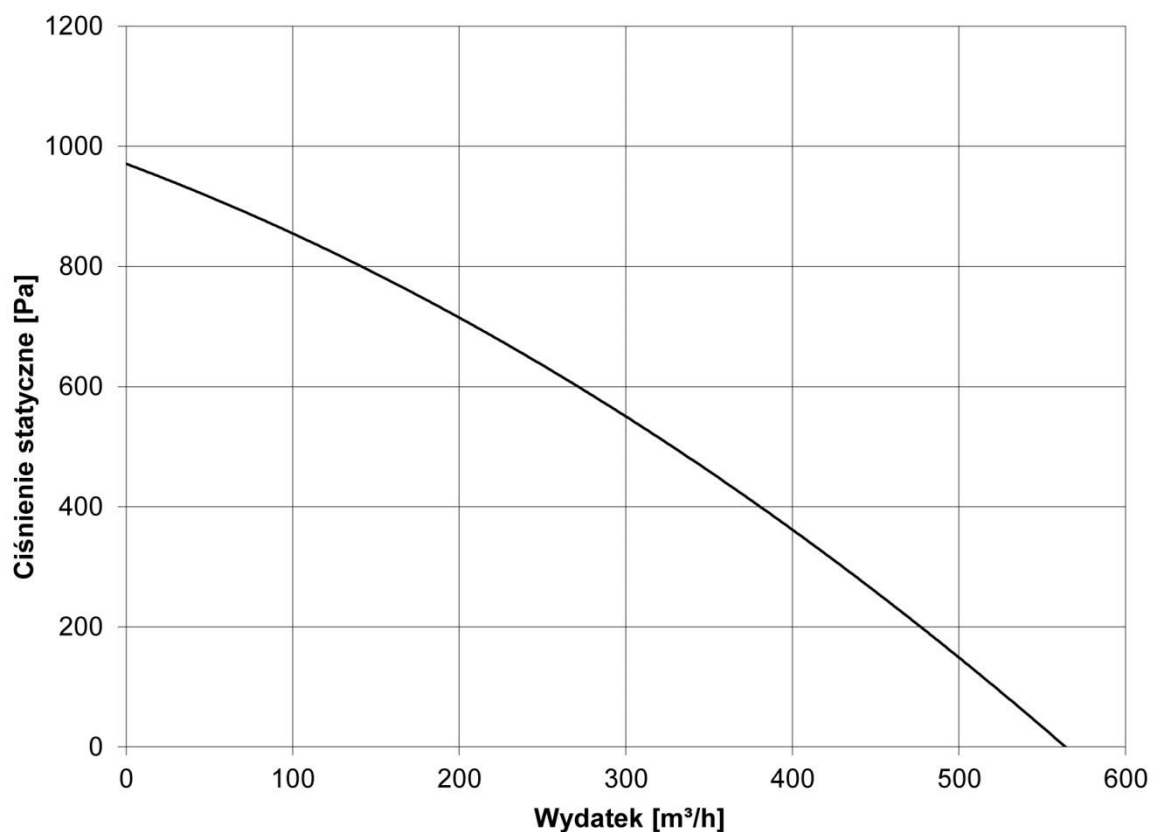

**Rys. 1 Charakterystyka przepływowa urządzenia SMOG Filter-400**

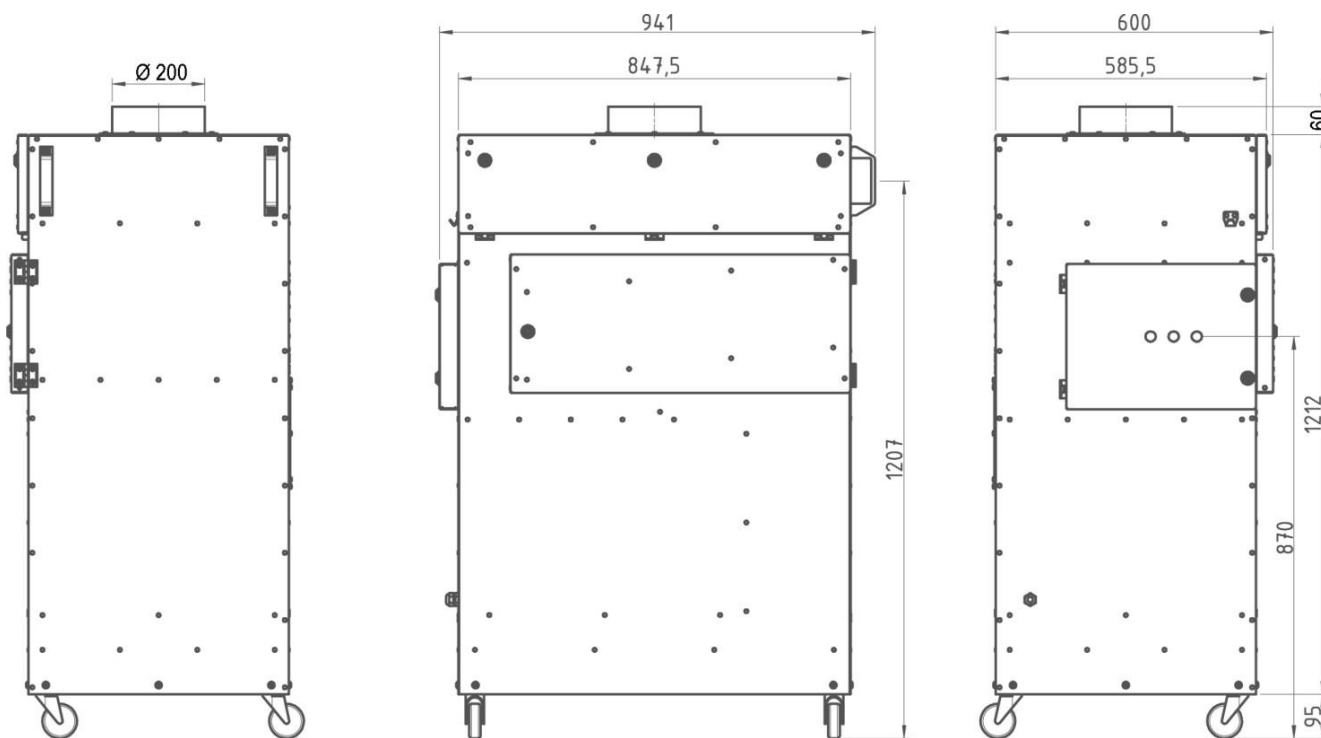


**Rys. 2 Wymiary pochłaniacza typu SMOG Filter-400**

## 5. BUDOWA I DZIAŁANIE

Pochłaniacz **SMOG Filter-400** jest zbudowany z następujących elementów:

- obudowy wykonanej z blach stalowych,
- wentylatora umieszczonego w dolnej części urządzenia, po stronie czystego powietrza,
- filtra PAINT STOP,
- filtra wysokoskutecznego HEPA klasy H13,
- kaset z granulowanym węglem aktywnym,
- presostatu sygnalizującego nadmierne opory filtra HEPA,
- zespołu elektrycznego,
- kopuły ssącej (na życzenie).

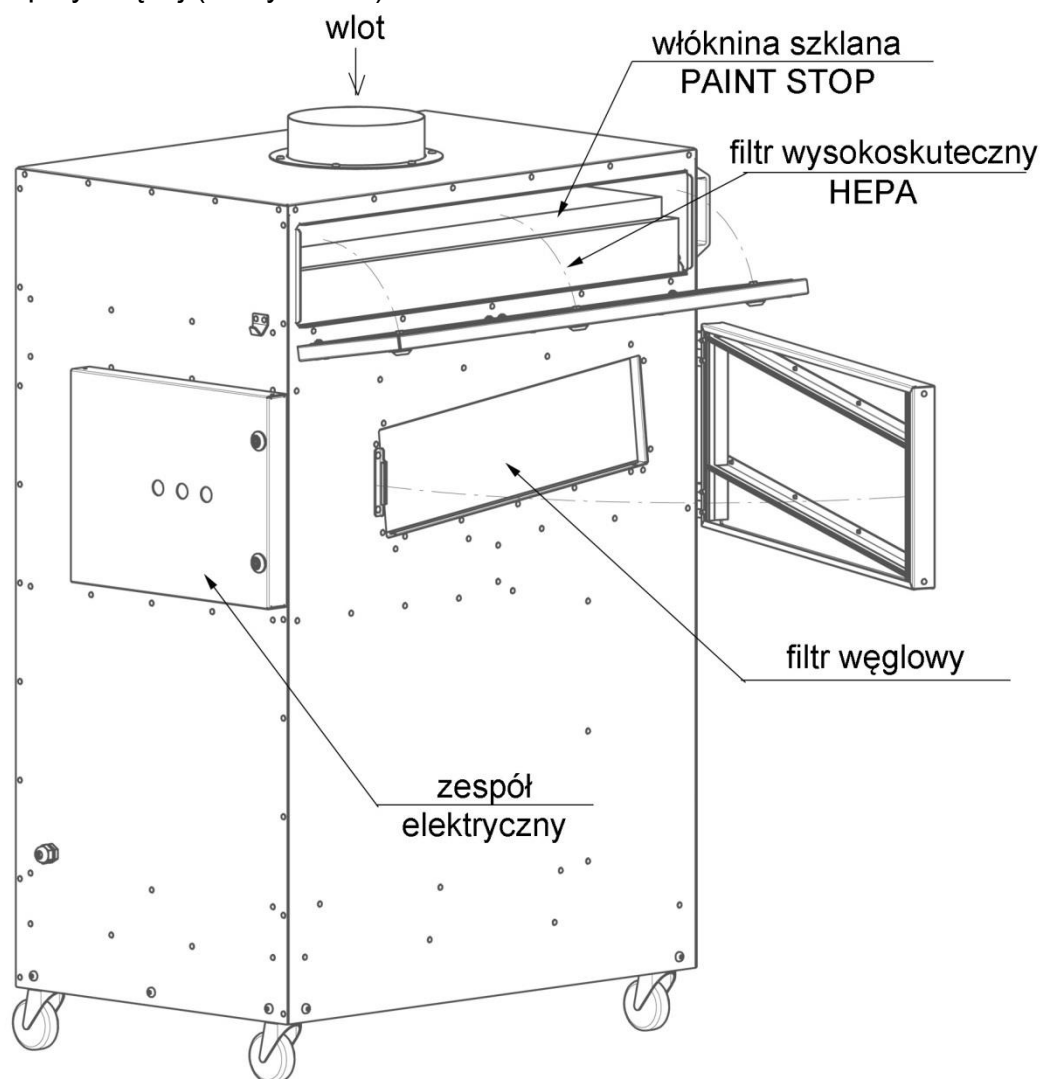

**Rys. 3 Budowa urządzenia typu SMOG Filter-400**


Powietrze zanieczyszczone jest zasysane górną (patrz rys. 3) i po przejściu przez wszystkie filtry zostaje oczyszczone i dołem wydalone na zewnątrz.

## 6. MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Urządzenie jest mobilne i można je ustawić w dogodnym miejscu. Wlot urządzenia można połączyć z odciąganiem miejscowym, instalacją wentylacji ogólnej lub wyposażyć w kopułę ssącą (wyposażenie dodatkowe). We wszystkich przypadkach zassane powietrze po przefiltrowaniu powraca do pomieszczenia przez perforowaną blachę zlokalizowaną pod urządzeniem.

Uruchomienie urządzenia polega na włożeniu wtyczki do gniazda zasilającego 230 V, 50 Hz.

Schemat elektryczny urządzenia pokazano na rys. 4.

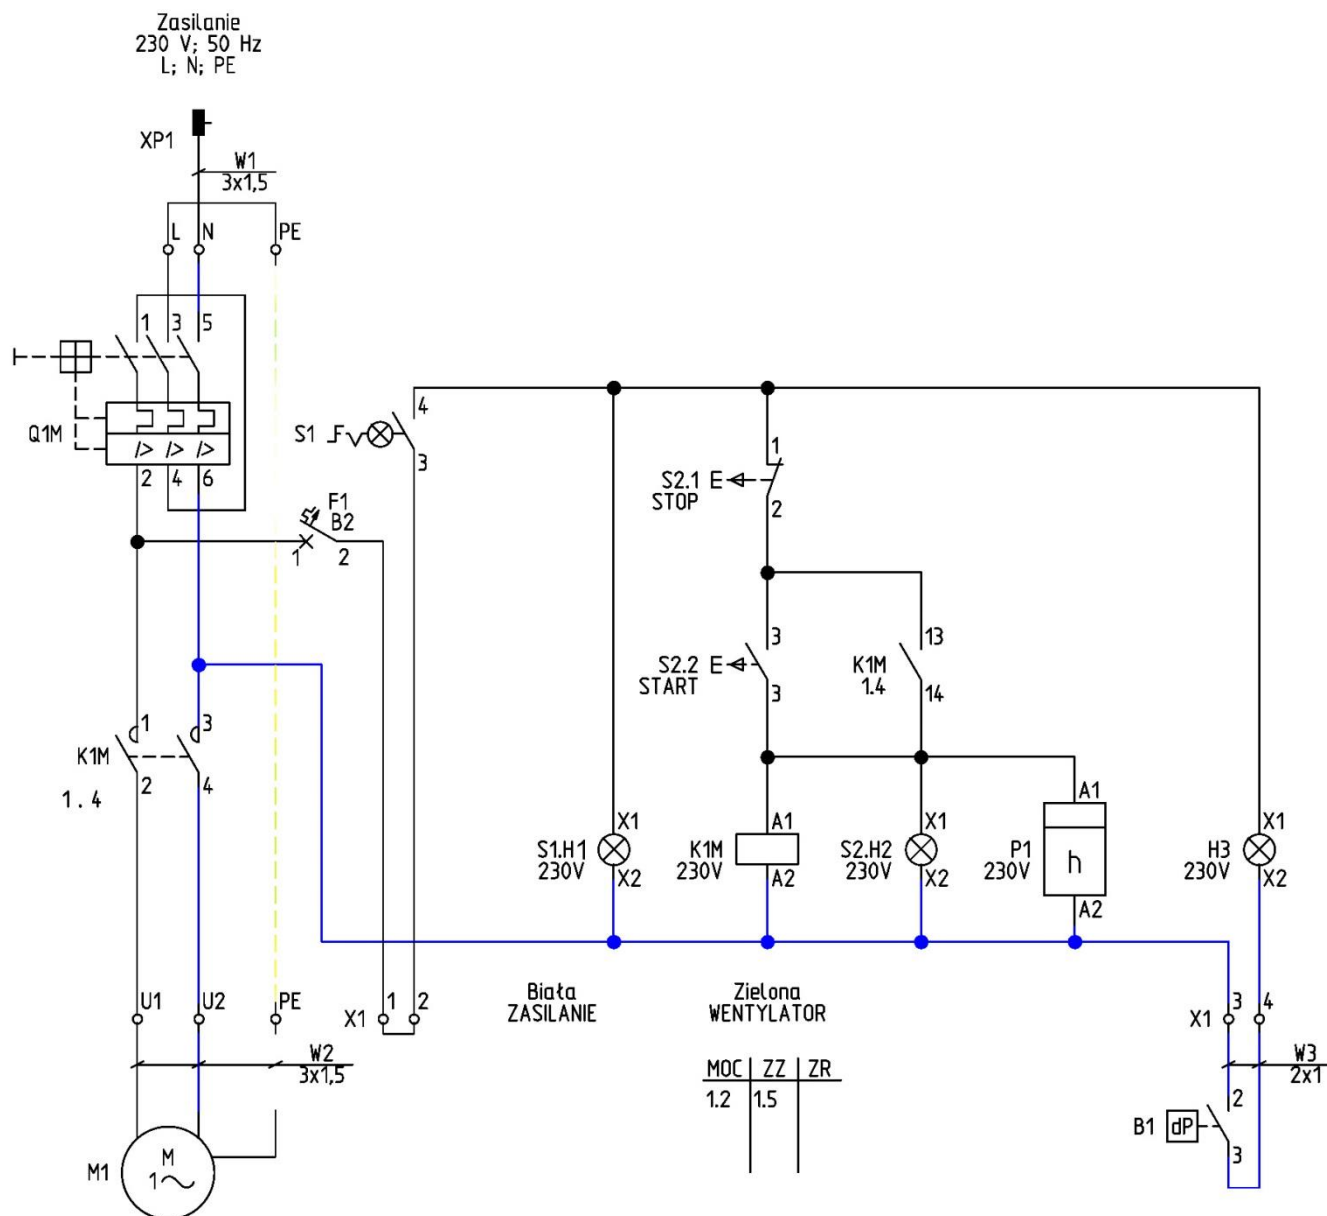

### UWAGI:



1. Nastawa wyłącznika silnikowego  $I_t=1,1xI_n$
2. Klasa ochronności I
3. stopień ochrony IP 44

Rys. 4 Schemat elektryczny pochłaniacza SMOG Filter



### Realizowane funkcje

- Q1M – zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem w następstwie zablokowanego rozruchu, przeciążenia i zwarcia,
- F1 – zabezpieczenie obwodu sterowania,
- S1.H1 biała lampka – sygnalizacja podania napięcia,
- S2.H2 zielona lampka – sygnalizacja pracy wentylatora,
- H3 żółta lampka – sygnalizacja zanieczyszczonego filtra wysokoskutecznego,
- S2 podwójny przycisk – włączenie / wyłączenie wentylatora,
- K1M stycznik – rozruch wentylatora,
- P1 licznik – zliczanie czasu pracy urządzenia,
- B1 presostat – kontrola zanieczyszczenia filtra – porównuje ciśnienie przed i za filtrem wysokoskutecznym, w przypadku wzrostu różnicy 500 Pa zwiiera styk

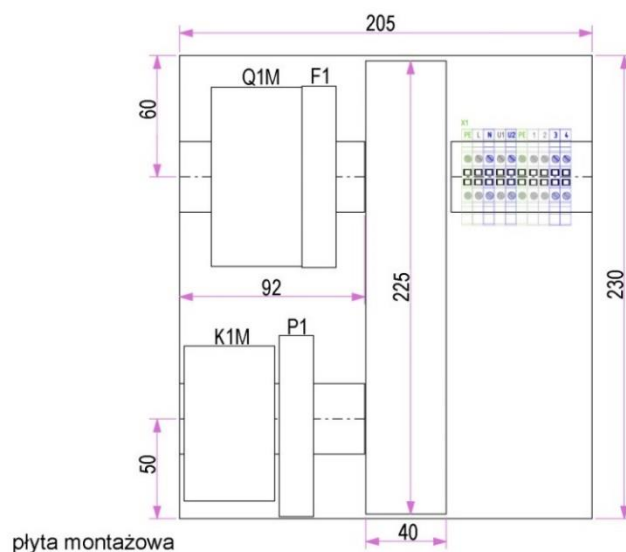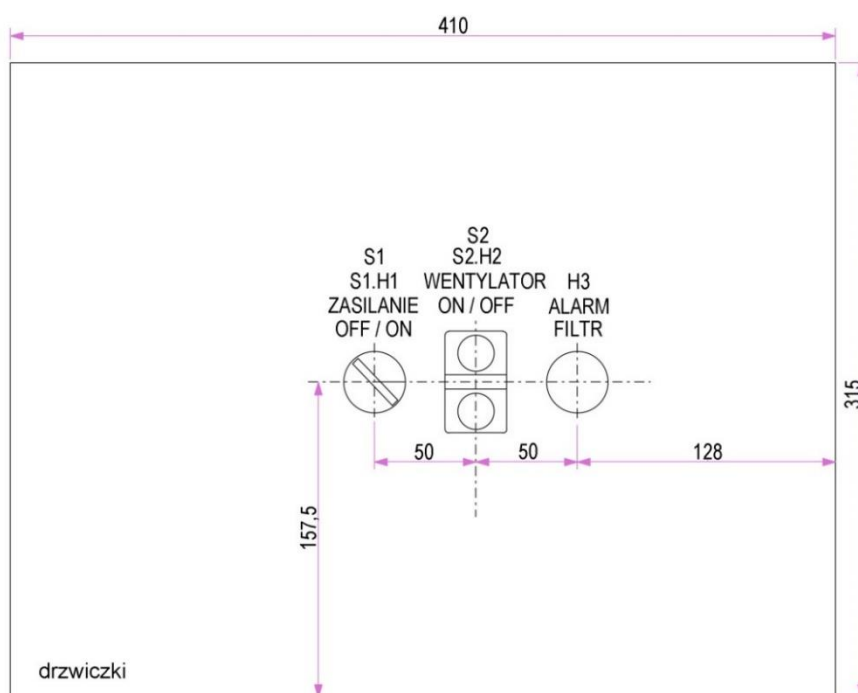

**Rys. 5 Zespół elektryczny urządzenia SMOG Filter**





## 7. UŻYTKOWANIE

Pochłaniacze **SMOG Filter** zapewniają pełną recyrkulację odciąganego powietrza. Kasety z granulowanym węglem aktywnym skutecznie pochłaniają większość szkodliwych związków chemicznych, takich jak styren, toluen, alkohole, fenol i wiele innych. Zanieczyszczenia pyłowe są zatrzymywane przez filtr wysokoskuteczny HEPA. Gdy filtr osiągnie graniczne zanieczyszczenie, pojawia się sygnalizacja świetlna informująca o konieczności wymiany filtra.


Zdolność adsorbcyjna węgla aktywnego dla różnych par i gazów przedstawiono w tabeli nr 5.

**Tab. 2 Części wymienne**


Filtrwysokoskuteczny HEPA						
	Typ	Masa [kg]	Wymiary AxBxH [mm]	Klasa	Ilość filtrów [szt.]	Materiał filtracyjny
		FW-SF	3,2	800x535x80	H13	1

Kaseta z węglem aktywnym					
	Typ	Masa [kg]	Wymiary AxBxH [mm]	Ilość filtrów [szt.]	Materiał filtracyjny
		WA-ECO-20	24*	534x534x155	1

\* masa węgla aktywnego – 20 kg

Filtr wstępny						
	Typ	Masa [kg]	Wymiary AxBxH [mm]	Klasa	Ilość filtrów [szt.]	Materiał filtracyjny
		PS-SF	0,5	800x535x50	G3	1

**Tab. 3 Kopuła ssąca (wyposażenie dodatkowe)**

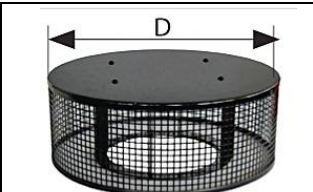	Typ	Masa [kg]	Średnica D [mm]
		K-SF	0,7

Obsługa urządzenia sprowadza się do:

- okresowej wymiany filtra HEPA – konieczność wymiany jest sygnalizowana świecąca się lampką (H3),
- okresowej wymiany kaset z węglem aktywnym – konieczność wymiany wynika z oceny organoleptycznej użytkownika (zależy to od intensywności zanieczyszczeń oraz ich rodzaju),
- okresowej wymianie filtra paint – stop (gdy stwierdzimy spadek wydajności wentylatora).

**UWAGA:**

Zużyte kasety z węglem aktywnym należy utylizować zgodnie z prawem obowiązującym na terenie danego kraju.

Utylizacją węgla aktywnego zajmują się wyspecjalizowane podmioty gospodarcze np. PORT SERVICE w Gdańsku.

## **8. ZAKŁÓCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, ŚRODKI ZARADCZE**

Tab. 4

<b>Zakłócenia</b>	<b>Możliwe przyczyny</b>	<b>Środki zaradcze</b>
Spadek wydajności wentylatora przy braku świecenia lampek kontrolnych.	Nadmierne zanieczyszczona włóknina „paint-stop”.	Wymienić włókninę „paint-stop”.
Spadek wydajności wentylatora przy jednoczesnym świeceniu lampki kontrolnej H3	Nadmierne zanieczyszczony filtr wysokoskuteczny.	Wymienić filtr wysokoskuteczny na nowy.
Z urządzenia wydaje się przykry zapach.	Nasycone złożo węglowe.	Wymienić złożo węglowe w kasecie.
Pojawiają się nagłe drgania i wibracje.	Uszkodzenia wirnika wentylatora.	Wymienić wirnik na nowy.

## **9. INSTRUKCJA KONSERWACJI**

W czasie okresowych przeglądów co 12 miesięcy należy sprawdzić stan techniczny wentylatora zgodnie ze szczegółowymi zasadami eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Podczas prac konserwacyjnych należy sprawdzić połączenia mechaniczne i elektryczne.

**Przeglądy wykonywać tylko po odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej.**

## **10. INSTRUKCJA BHP**

Uruchomienie i obsługa może odbywać się jedynie po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.

**Obwody gniazd wtykowych powinny posiadać zabezpieczenia zwarciove i zabezpieczenia różnicowoprądowe (patrz schemat elektryczny).**

**Maszyna spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie 2006/42/WE i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń w celu bezpiecznego użytkowania.**

**Wszelkie naprawy należy wykonywać po zatrzymaniu wentylatora i odłączeniu urządzenia od sieci.**

## 11. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Urządzenie filtrowentylacyjne **SMOG Filter-400** jest transportowane na palecie, zabezpieczone folia od wpływów atmosferycznych. Podczas transportu urządzenie musi być ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przemieszczeniem lub wywróceniem.

Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

## 12. WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń mechanicznych urządzenia zawinionych przez użytkownika.
- Uszkodzeń wynikłych ze stosowania niezgodnie z przeznaczeniem lub nie przestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
- Uszkodzeń wynikłych wskutek niewłaściwego transportu, przechowywania lub niewłaściwej konserwacji.

**Niestosowanie się do punktu 3. niniejszej instrukcji („Zastrzeżenia producenta”), a zwłaszcza samowolna przeróbka urządzenia lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem, powoduje utratę gwarancji.**

### Zdolność adsorbcyjna węgla dla różnych par i gazów

Tab. 5

Gazy wysoko adsorbowane	Gazy średnio adsorbowane	Gazy słabo adsorbowane
akrylan etylu - C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> akrylan metylu - C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> akrylonitryl – C <sub>3</sub> H <sub>13</sub> N aldehyd walerianowy – C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O alkohol amylový – C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O alkohol butylowy – C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O alkohol propylowy – C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH anilina – C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub> benzyna ciężka z ropy naftowej benzyna ciężka ze smoły węglowej brom – Br <sub>2</sub> Butoksyetanol - - butyl cellosolve – C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub> - cellosolve – C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub> - cellosolve acetate – C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub> chlorek butylu – C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Cl chlorek propylu – C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> Cl chlorobenzen – C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	aceton - C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O acetylen – C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> akroleina - C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O aldehyd masłowy – C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O alkohol etylowy – C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH alkohol metylowy – CH <sub>3</sub> OH benzen – C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> bromoetan – CH <sub>3</sub> Br bromometan – CH <sub>3</sub> Br butadien – C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> chlor – Cl <sub>2</sub> chlorek etylu – C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> Cl chlorek winylu – C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl cykloheksen – C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> dichlorodifluorometan – CCl <sub>2</sub> F <sub>2</sub> dietyloamina – C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N dwusiarczek węgla – CS <sub>2</sub> eter etylowy – C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O etyloamina – C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> N fluorotrójchlometan – CCl <sub>3</sub> F fosgen – COCl <sub>2</sub>	aldehyd octowy – C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O amoniak – NH <sub>3</sub> bromowodór – HBr butan – C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> butanon – C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O butylen – C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> butyn – C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> chlorometan – CH <sub>3</sub> Cl chlorowodór – HCl cyjanowodór – HCN dwutlenek azotu – NO <sub>2</sub> dwutlenek siarki – SO <sub>2</sub> fluorowodór – HF formaldehyd – CH <sub>2</sub> O propan – C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> propylen – C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> propyn – C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> selenek wodoru – H <sub>2</sub> Se siarkowodór – H <sub>2</sub> S trójtlenek siarki – SO <sub>3</sub>

chloroetanol – $C_2H_5ClO$ chloroform – $CHCl_3$ chloronitropropan – $C_3H_6ClNO_2$ chloropikryna – $CCl_3NO_2$ chloropren – $C_4H_5Cl$ cykloheksanol – $C_6H_{12}O$ cykloksenon – $C_6H_{10}O$ czterochlorek acetyleny – $C_2H_2Cl_4$ czterochlorek etylenu – $C_2Cl_4$ czterochlorek węgla – $CCl_4$ dekan – $C_{10}H_{22}$ dioksan – $C_4H_8O_2$ dwubromometan – $CH_2Br_2$	gaz znieczulający heksan – $C_6H_{14}$ heksylen – $C_6H_{12}$ heksyn – $C_6H_{10}$ izopren – $C_5H_8$ Jodowódór – $HI$ ksylen – $C_8H_{10}$ kwas mrówkowy – $HCOOH$ merkaptan metylu – $CH_3SH$ mrówczan etylu – $C_3H_6O_2$ nitrometan – $CH_3NO_2$ octan metylu – $C_3H_6O_2$ pentan – $C_5H_{12}$ pentylen – $C_5H_8$ pentyn – $C_5H_8$ propanol – $C_3H_6O$	
---	--	--

<b>Gazy wysoko adsorbowane</b>	<b>Gazy średnio adsorbowane</b>	<b>Gazy słabo adsorbowane</b>
dwuchlorek etylenu – $C_2H_4Cl_2$ dwuchlorobenzen – $C_6H_4Cl_2$ dwuchloroetan – $C_2H_4Cl_2$ dwuchloroetylen – $C_2H_2Cl_2$ dwuchloronitroetan – $CH_3CCl_2NO_2$ dwuchloropropan – $C_3H_6Cl_2$ dwumetyloanilina – $C_8H_{11}N$ eter amyłowy – $C_{10}H_{22}O$ eter dwu butylowy – $C_8H_{18}O$ eter dwuchloroetylowy – $C_4H_8Cl_2O$ eter dwuizopropylowy – $C_6H_{14}O$ eter propylowy – $C_6H_{14}O$ etylobenzen – $C_8H_{10}$ fenol – $C_6H_6O$ heptan – $C_7H_{16}$ heptylen – $C_7H_{14}$ indol – $C_8H_7N$ izoforon – $C_9H_{14}O$ jod – $I$ jodoform – $CHI_3$ kamfora – $C_{10}H_{16}O$ keton dwuetylowy – $C_5H_{10}O$ keton dwupropylowy – $C_7H_{14}O$ keton metylo-butylowy – $C_6H_{12}O$ keton metylo-izobutylowy –	tlenek etylenu – $C_2H_4O$ tlenek węgla - $CO$	

<p> <math>C_6H_{12}O</math>                      keton metylo-etylowy –  <math>C_4H_8O</math>                      krezol – <math>C_8H_{10}O_2</math>                      krezol – <math>C_7H_8O</math>                      krotonaldehyd – <math>C_4H_6O</math>                      krzemian etylu – <math>C_8H_{20}O_4Si</math>                      kwas akrylowy – <math>C_3H_4O_2</math>                      kwas kaprylowy – <math>C_8H_{16}O_2</math>                      kwas masłowy – <math>C_4H_8O_2</math>                      kwas mlekowy – <math>C_3H_6O_3</math>                      kwas moczowy – <math>C_5H_4N_4O_3</math>                      kwas octowy – <math>CH_3COOH</math>                      kwas propanowy – <math>C_3H_6O_2</math>                      kwas walerianowy –  <math>C_5H_{10}O_2</math> </p>		
--	--	--

<b>Gazy wysoko adsorbowane</b>	<b>Gazy średnio adsorbowane</b>	<b>Gazy słabo adsorbowane</b>
<p>                     mentol – <math>C_{10}H_{20}O</math>                      merkaptan etylu – <math>C_2H_6S</math>                      merkaptan propylowy –  <math>C_3H_8S</math>                      methyl cellosolve – <math>C_3H_8O_2</math>                      methyl cellosolve acetate –  <math>C_5H_{10}O_3</math>                      metylocykloheksan – <math>C_7H_{14}</math>                      metylocykloheksanol -  <math>C_7H_{14}O</math>                      mocznik – <math>CH_4N_2O</math>                      nafta                      nikotyna – <math>C_{10}H_{14}N_2</math>                      nitrobenzen – <math>C_6H_5NO_2</math>                      nitroetan – <math>C_2H_5NO_2</math>                      nitrogliceryna – <math>C_3H_5N_3O_9</math>                      nitropropan – <math>C_3H_7NO_2</math>                      nitrotoluen – <math>C_7H_7NO_2</math>                      nonan – <math>C_9H_{20}</math>                      octan amylu – <math>C_7H_{14}O_2</math>                      octan butylu – <math>C_6H_{12}O_2</math>                      octan etylu – <math>C_4H_8O_2</math>                      octan izopropylu – <math>C_5H_{10}O_2</math>                      octan propylu – <math>C_5H_{10}O_2</math>                      oktalen – <math>C_{12}H_8Cl_6</math>                      oktan – <math>C_8H_{18}</math>                      opary gnilne – <math>C_4H_{12}N_2</math>                      ozon – <math>O_3</math>                      paradichlorobenzen –  <math>C_6H_4Cl_2</math>                      pentanone – <math>C_5H_{10}O</math>                      perchloroetylen – <math>C_2Cl_4</math> </p>		

pirydyna – C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> N siarczan dimetylu – C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub> S skatol – C <sub>9</sub> H <sub>9</sub> N styren – C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> terpentyna – C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> tlenek mezytylu – C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O toluen – C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> toluidyna – C <sub>7</sub> H <sub>9</sub> N trójchloroetylen – C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub>		
---	--	--

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR.....

Producent (ew. również jego upoważniony przedstawiciel / importer):

nazwa: **KLIMAWENT S.A.**

adres: **81-571 GDYNIA, ul Chwaszczyńska 194**

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

nazwisko i adres:

niniejszym deklaruje, że maszyna : **Urządzenie filtrowentylacyjne**

nazwa: **SMOG Filter-400**

typ / model: numer seryjny:

rok produkcji:

Spełniają wymagania następujących dyrektyw europejskich:

**Dyrektywa 2006/42/WE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) /Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.06.2006, str. 24/.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

**Dyrektywa 2014/35/UE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia /Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29 marca 2014 r./.

**Dyrektywa 2009/125/WE (ErP)** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. U. L 285 z dn.31.10.2009)

**Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011** z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (DZ. U. L nr 90 z dn. 06.04.2011).

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

<b>PN-EN ISO-12100:2012</b>	Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania-Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
<b>PN-EN 60204-1:2010</b>	Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne
<b>PN-EN ISO 13857:2010</b>	Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
<b>PN-EN 60529:2003</b>	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
<b>PN-EN 61439:2011</b>	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne





**Producent:**

**KLIMAWENT S.A.**

**81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194**

**tel. 58 629 64 80, 58 771 43 40**

**fax 58 629 64 19**

**email: [klimawent@klimawent.com.pl](mailto:klimawent@klimawent.com.pl)**

**[www.klimawent.com.pl](http://www.klimawent.com.pl)**

801O30-SMOG Filter-400-21.11.2017